

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25091705

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Kadnack,
 le 17/09/2018 par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
 par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36000891
- Marque : HEXING XF HXF300
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/KWh
- Rapport TC : 500/5A / Rapport TP : 4/4V
- Classe : 0,5S Année : 2018
- Calibre : 3x57,7/100V 230/400V 1A/1A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 237,260 kWh k2 396,89 kWh (k1+k2) 276,850 kWh Pmax 8,3 kW

Installé et utilisé par Mr Ministère de la formation

à l'adresse Kadnack

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistants	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<u>281084 C/C 085186</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------


COMMENTAIRES :

Absence de la phase L été comptage

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

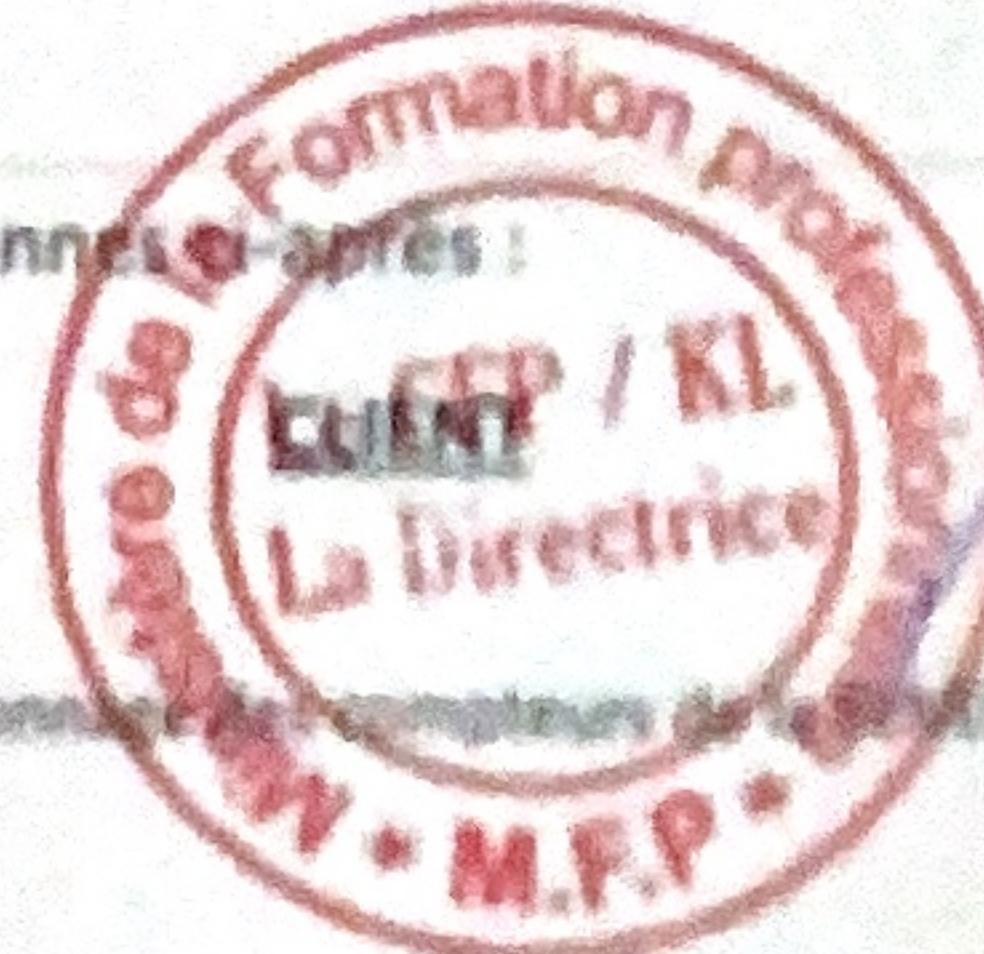

Protocole d'établissement de constatations de mesures d'énergie

Ministère de l'Énergie - M.F.P.

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 17/09/2025 à 15H15 min

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36.00.0891 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Ministère de la formation
- Raison Social : Kadlock
- Adresse : Triphasic HEATING HXF300
- Type de compteur : Triphasé HEATING HXF300
- Compte de contrat :

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25.09.17.05 du 17/09/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

LE CLIENT

